

UDC 621.643.22:669.131.6



中华人民共和国国家标准

GB 3422—82

连续铸铁管

Cast-iron pressure pipe made by
continuous casting process

1982-12-31发布

1983-11-01实施

国家标准局 批准

连续铸铁管

Cast-iron pressure pipe made by
continuous casting process

本标准适用于输送水及煤气用的连续铸造灰口铸铁直管。
铸铁管的使用应参照有关管道设计、施工规范。


1 分级

连续铸铁管按其壁厚分LA、A和B三级。

2 尺寸、外形、重量

2.1 尺寸和形状

2.1.1 承插直管的形状和尺寸应符合图1、表1和表2的规定。

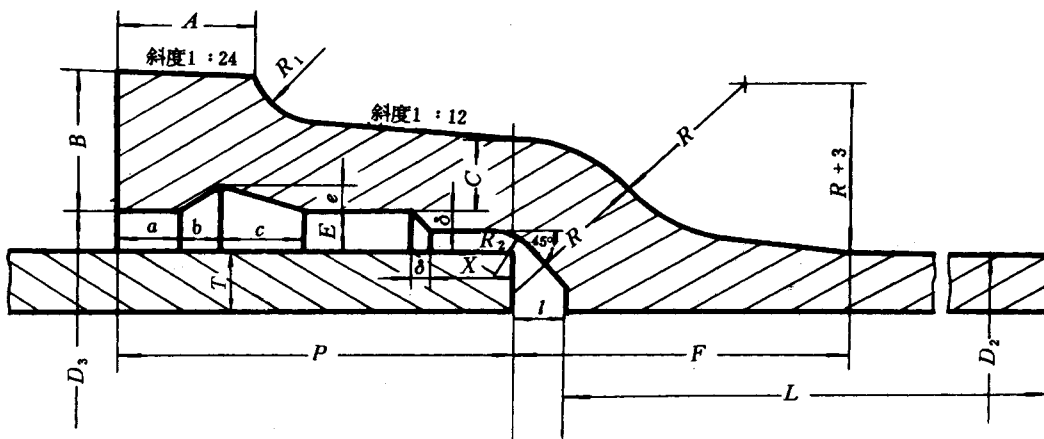

mm

公称口径	各部尺寸			
	a	b	c	e
D_g				
75~450	15	10	20	6
500~800	18	12	25	7
900~1200	20	14	30	8

$$R = C + 2E; R_1 = C; R_2 = E$$

图1 连续铸铁管