



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 46—1999

水处理用陶瓷配水管

1999-06-04 发布

1999-06-04 实施

中华人民共和国建设部 发 布

中华人民共和国城镇建设
行 业 标 准
水处理用陶瓷配水管
CJ/T 46—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 9 千字
2001年5月第一版 2001年5月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-13650

网址 www.bzcbs.com

*

科 目 567—497

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

说 明

根据国家质量技术监督局《关于废止专业标准和清理整顿后应转化的国家标准的通知》〔质技监督局标函(1998)216号〕要求,建设部对1992年国家技术监督局批复建设部归口的国家标准转化为行业标准项目及1992年以前建设部批准发布的产品标准项目进行了清理、整顿和审核。建设部以建标(1999)154号文《关于公布建设部产品标准清理整顿结果的通知》对CJ 24.4—1988《水处理用陶瓷配水管》标准予以确认、发布,新编号为CJ/T 46—1999。

为便于标准的实施,现仅对原标准的封面、首页、书眉线上方表述进行相应修改,并增加本说明后重新印刷,原标准版本同时废止。

水处理用陶瓷配水管

本标准适用于水处理滤池中的用陶瓷制作的穿孔大阻力配水管,简称陶瓷配水管。

1 型号和规格

1.1 陶瓷配水管以及连接陶瓷配水管用的陶瓷套管的型号和规格见表 1 和图 1~图 3。

表 1

名称	型号	各部尺寸,mm															配水孔		质量 kg
		D	D ₁	D ₂	D ₃	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	R	t	a	b	c	e	α度	孔数 个	
陶瓷 配水管	P ₁	100	140	150	9	1 000	180	100	160	5	5	—	—	—	—	—	45	11	14
	P ₂	100	140	150	9	800	175	100	150	5	5	—	—	—	—	—	45	9	11
	P ₃	100	140	150	9	600	150	75	150	5	5	—	—	—	—	—	45	7	9
	P ₄	100	140	150	9	500	165	80	170	5	5	—	—	—	—	—	45	5	7
	P ₅	100	140	150	9	1 000	180	100	160	5	5	20	—	—	—	—	45	11	14
陶瓷 套管	P ₆	100	230	167	9	150	62	26	—	—	—	—	15	10	20	6	—	1	6

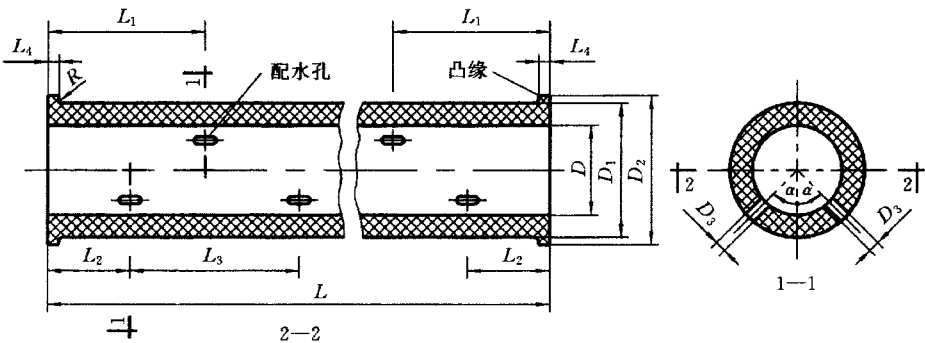


图 1 P₁、P₂、P₃、P₄ 陶瓷配水管

1.2 陶瓷配水管外形要求圆直,端面应与轴线相垂直。配水孔两端应无毛刺和裂缝。管的内壁应涂釉,但配水孔内不得涂釉。

1.3 陶瓷配水管的外径(D₁)偏差为±5 mm,凸缘外径(D₂)偏差为±2 mm,长度(L)偏差为-5 mm,壁厚偏差为±1 mm,配水孔直径偏差为±0.2 mm。

1.4 不同长度的陶瓷配水管,其允许的弯曲度(见图 4)应符合表 2 的规定。